



/home/spica/WorkingDirectoryPerExposure/2024-03-20/spica_raw_estimates_2024-03-20T02-15-45.rb/SPICA_02_2024-03-20T02-15-45_STS_L1.fits

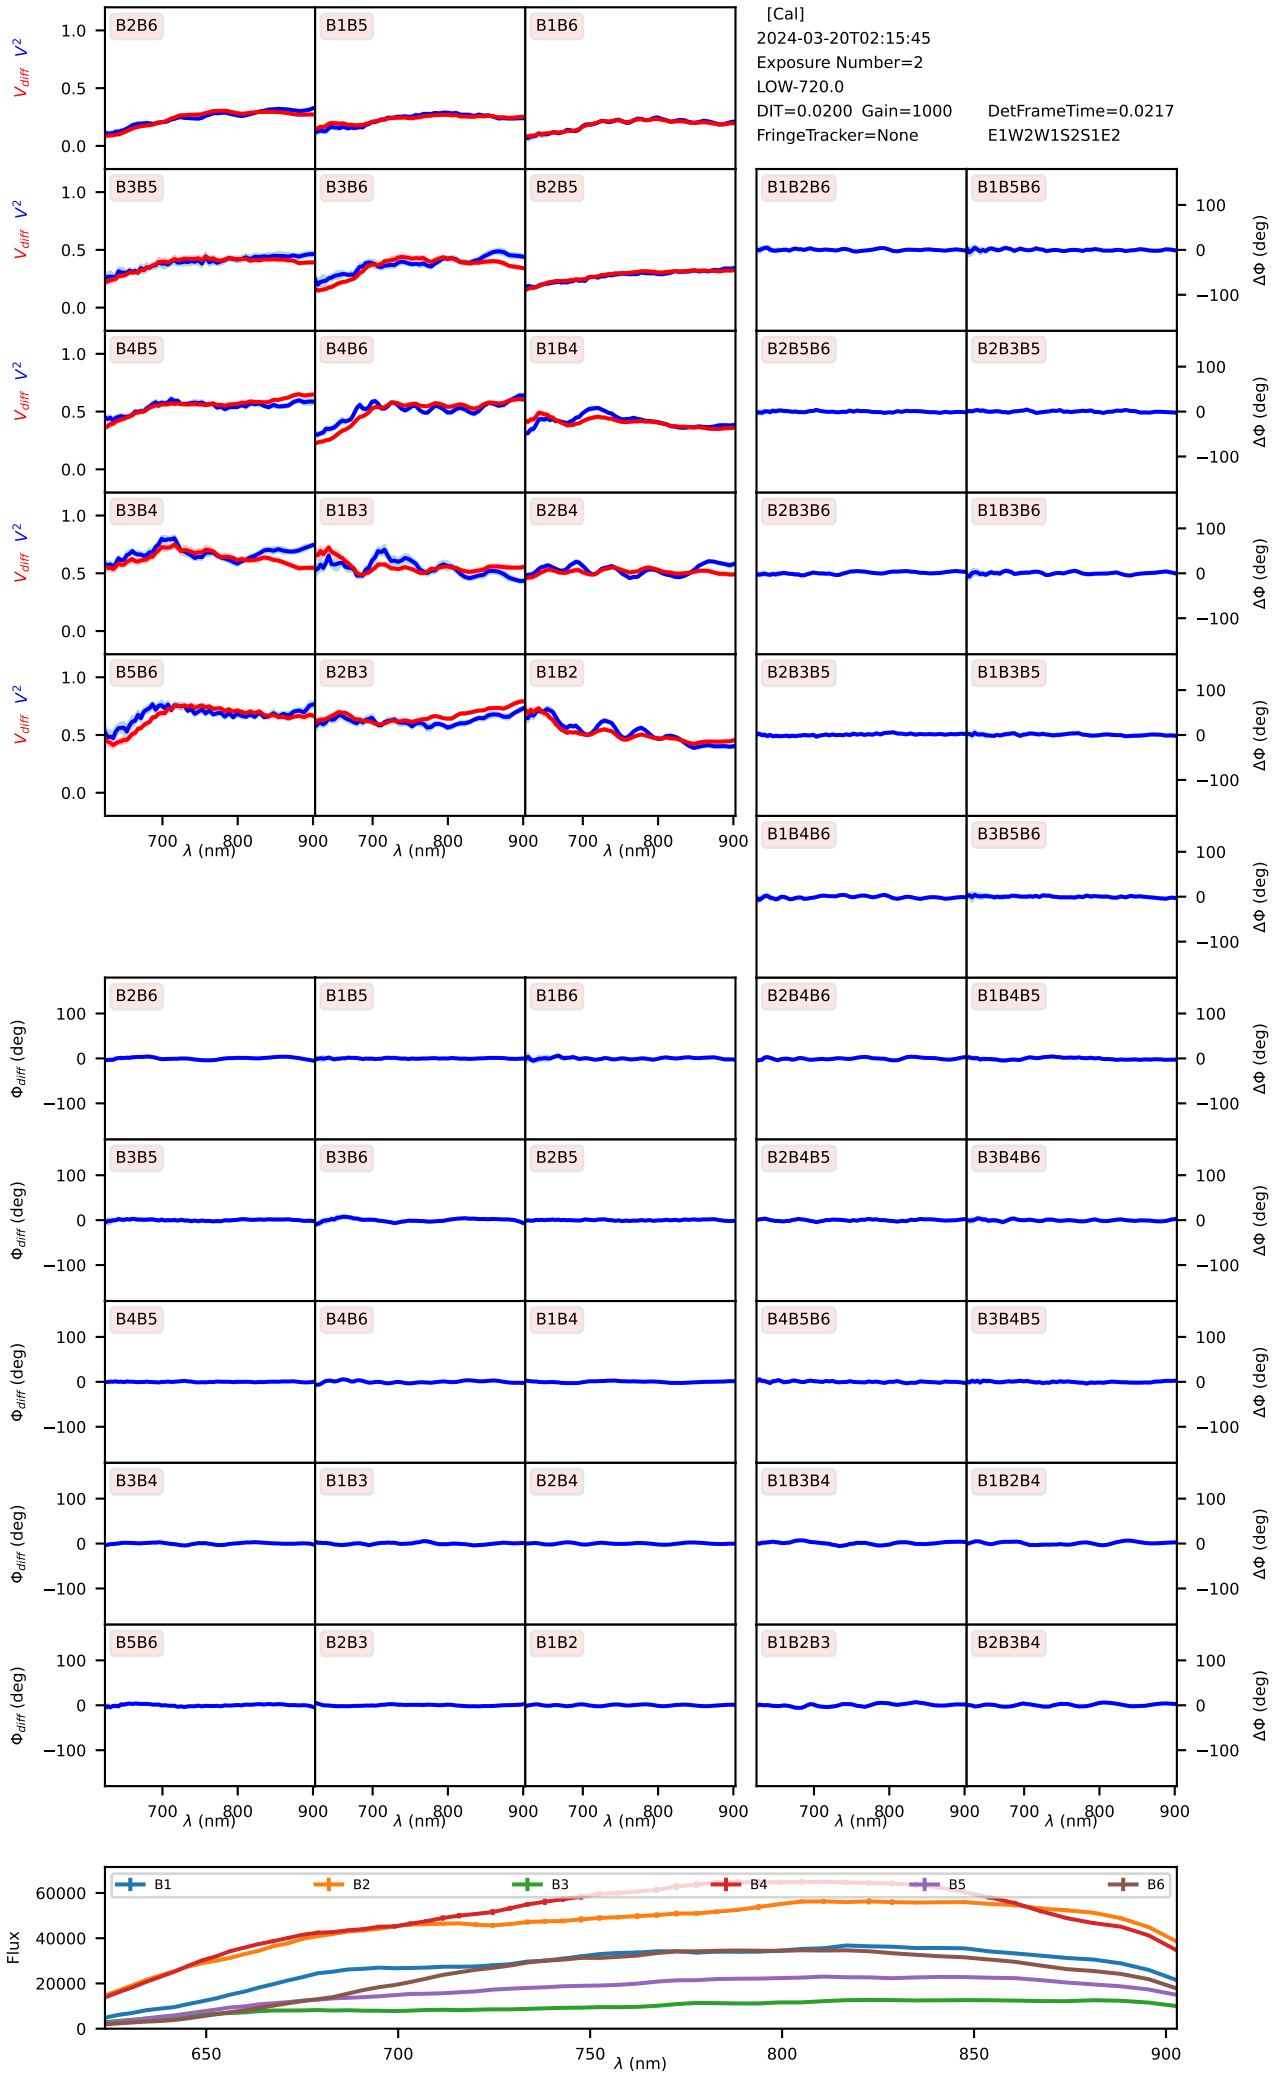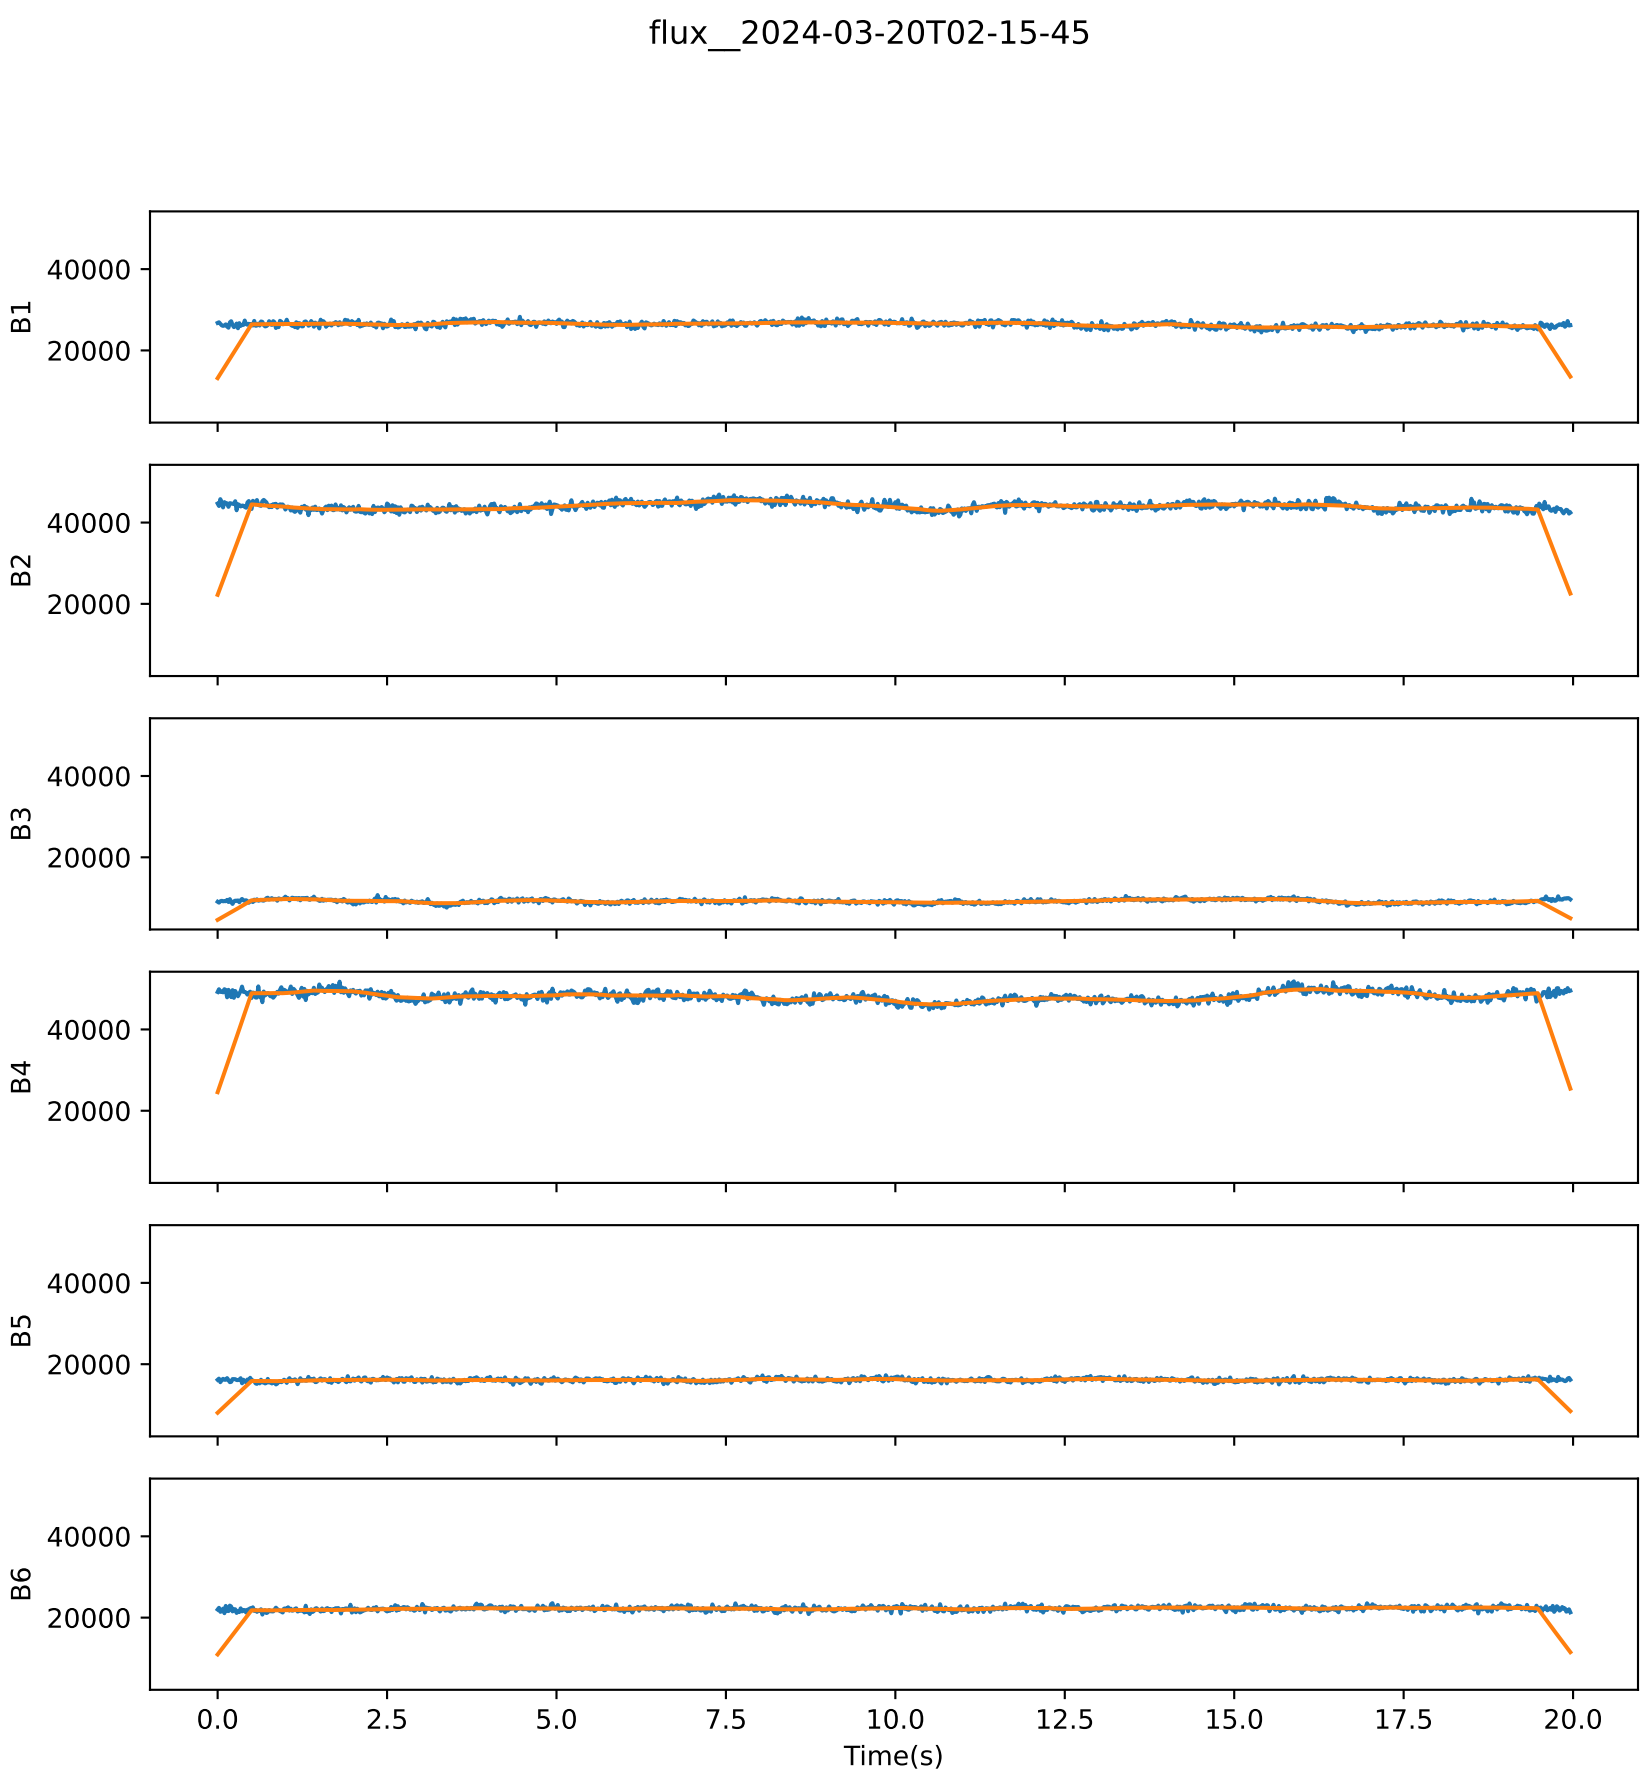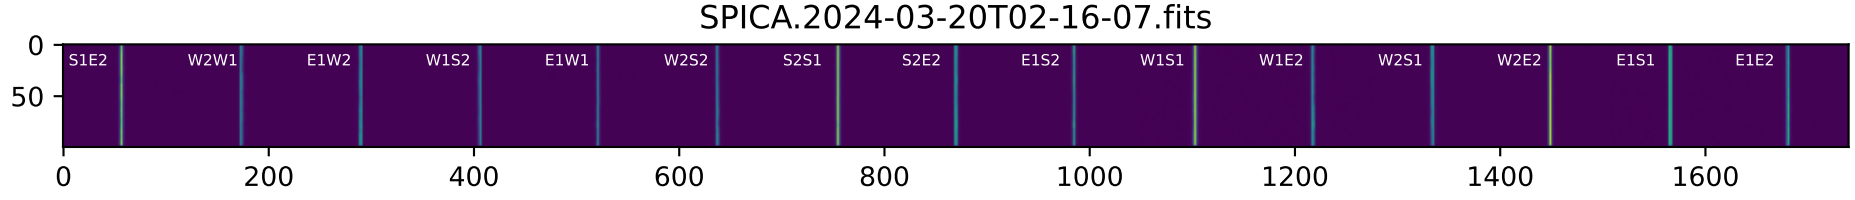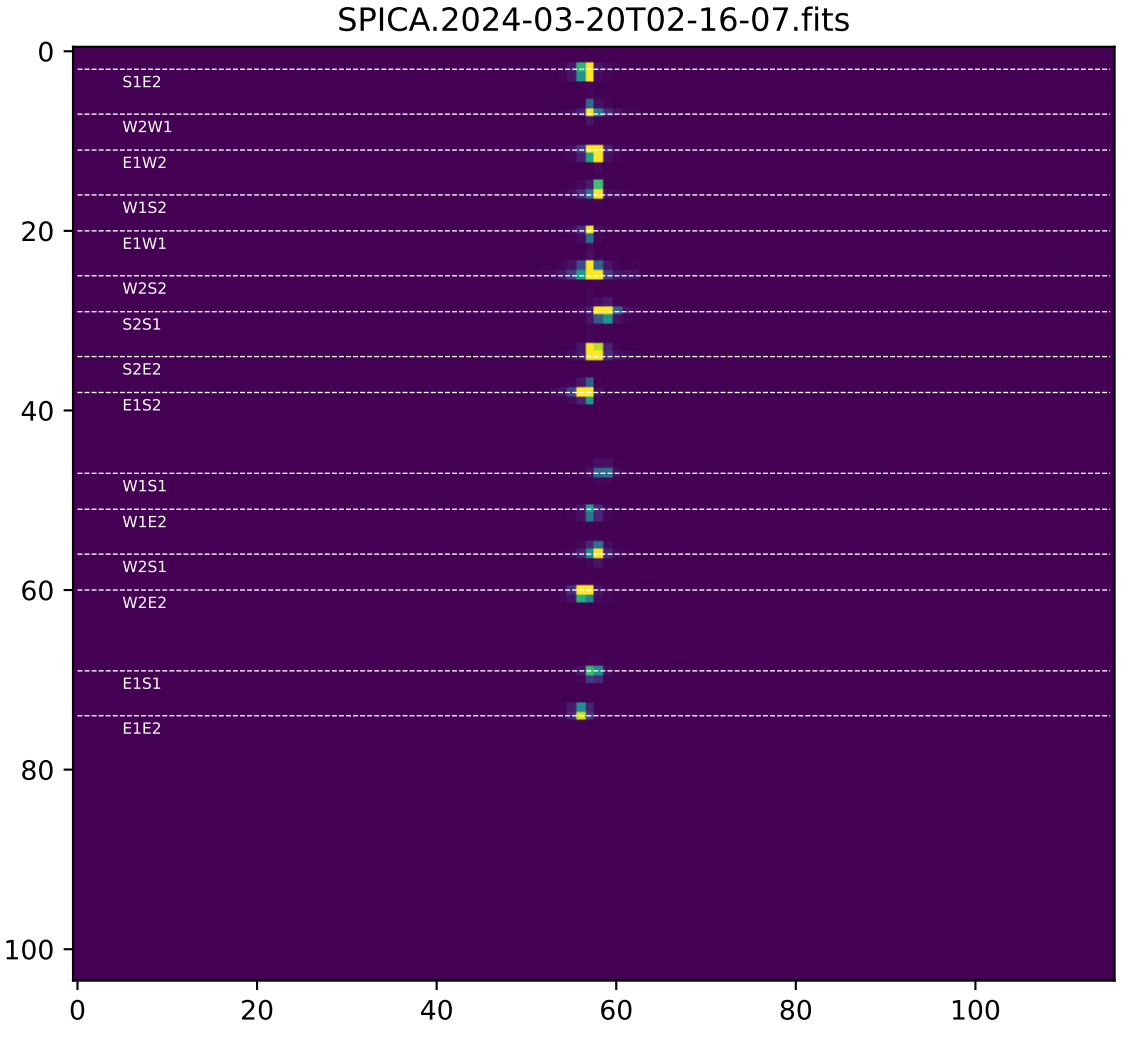


flux__2024-03-20T02-15-45
B1
B2
B3
B4
B5
B6
40000
20000
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
Time(s)


SPICA.2024-03-20T02-16-07.fits
S1E2
W2W1
E1W2
W1S2
E1W1
W2S2
S2S1
S2E2
E1S2
W1S1
W1E2
W2S1
W2E2
E1S1
E1E2
0
50
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600


SPICA.2024-03-20T02-16-07.fits
S1E2
W2W1
E1W2
W1S2
E1W1
W2S2
S2S1
S2E2
E1S2
W1S1
W1E2
W2S1
W2E2
E1S1
E1E2
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100